



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
zgodnie z Aneks III Rozporządzenia UE nr 305/2011
(Rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych)

DoP _ [EN] _ 001_No 614863-21-08-1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BOSTIK FP 340 PIPE WRAP

2. Typ, partia lub numer seryjny czy też jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z wymogami Artykułu 11(4):

Numer partii: Patrz opakowanie wyrobu

- 2.1 Wyrób Bostik FP 340 Pipe Wrap dostarczany jest w postaci taśm o grubości 1,8 mm, szerokości 50mm oraz 75mm i na rolce.

- 2.2 Zgodnie z artykułem 11(4) wszystkie wyroby są dostarczane z kodem wyrobu oraz numerem partii umożliwiającym śledzenie wszystkich procesów produkcyjnych dzięki Zakładowej kontroli produkcji (FPC), zarejestrowanym w dokumentacji technicznej wyrobu.


3. Przewidziane zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z obowiązującą zharmonizowaną specyfikacją techniczną, jak przewidział dostawca, oraz zgodnie z obowiązującym Europejskim Dokumentem Oceny (zwanym dalej EAD): EAD 350454-00-1104.

- 3.1. Wyrób Bostik FP 340 Pipe Wrap służy do przywracania odporności ogniowej elastycznych konstrukcji ścian, sztywnych konstrukcji ścian i sztywnych konstrukcji stropów tam, gdzie przechodzą przez nie różne instalacje rur metalowych i z tworzywa sztucznego z izolacją palną i bez, kiedy jest stosowany w połączeniu z Bostik FP 370 Fireseal Mortar i Bostik FP 320 Fire Batt.

- 3.2. Konkretny elementy konstrukcyjne, w których możliwe jest zastosowanie systemu Bostik FP 340 Pipe Wrap do uszczelnienia przejść instalacyjnych w Bostik FP 370 Fireseal Mortar i Bostik FP 320 Fire Batts, to:

Ściany elastyczne: Ściana musi mieć grubość co najmniej 75 mm i być wykonana z profili stalowych lub drewnianych pokrytych po obu stronach minimum 1 warstwą płyt o grubości 12,5 mm. *)

Ściany sztywne: Ściana musi mieć grubość co najmniej 75 mm i być wykonana z betonu, betonu komórkowego lub murowana, o minimalnej gęstości 650 kg/m³. *)





Ściany drewniane: Ściana musi mieć grubość co najmniej 100 mm i być wykonana z litego drewna lub z drewna klejonego warstwowo.

Stropy sztywne: Strop musi mieć grubość co najmniej 150 mm i być wykonany z betonu komórkowego lub betonu o minimalnej gęstości 650 kg/m³.

Konstrukcja wsporcza musi być zaklasyfikowana zgodnie z EN 13501-2 dla wymaganego okresu odporności ogniowej.

*) Minimalna grubość ściany jest uzależniona od dopuszczeń określonych w ETA 21/0625, 21/0558 oraz 21/0549.

- 3.3. System Bostik FP 340 Pipe Wrap może być stosowany do uszczelniania przejść instalacyjnych z określonymi izolowanymi rurami metalowymi oraz izolowanymi lub nieizolowanymi rurami z tworzywa sztucznego, w określonych konstrukcjach wsporczych i podłożach (szczegółowe informacje podano w ETA 21/0625, 21/0558 i 21/0549 Aneks A). Instalacje w podłodze powinny mieć zapewnione podparcie w odległości maksimum 500 mm od górnej powierzchni. Instalacje w ścianach powinny mieć zapewnione podparcie w odległości maksimum 300 mm od obu stron ściany.
- 3.4. Postanowienia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej (ETA 21/0625) opierają się na założeniu, że trwałość eksploatacyjna Bostik FP 340 Pipe Wrap wynosi 10 lat, pod warunkiem jednak że spełnione zostały warunki określone w instrukcjach i kartach danych wyrobu, dotyczące pakowania/transportu/przechowywania/instalacji/stosowania/napraw, zakładana trwałość eksploatacyjna Bostik FP 340 Pipe Wrap w warunkach wewnętrznych bez narażenia na promieniowanie UV lub wilgoć wynosi 30 lat. Założenia dotyczące trwałości eksploatacyjnej nie mogą być interpretowane jako gwarancja udzielona przez producenta/dostawcę, lecz należy traktować je jedynie jako pomoc w doborze odpowiedniego wyrobu w związku z przewidywaną, ekonomicznie uzasadnioną trwałością eksploatacyjną obiektu.
- 3.5. Typ X: Przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w warunkach narażenia na oddziaływanie warunków atmosferycznych. Przy zastosowaniu w połączeniu z Bostik FP 320 Fire Batt lub FP 370 Fireseal Mortar, przeznaczenie wyrobu ograniczone jest do warunków wewnętrznych z wilgotnością poniżej 85% RH, z wykluczeniem temperatur poniżej 0°C i bez narażenia na deszcz lub promieniowanie UV.
4. Nazwa, zarejestrowana nazwa lub zarejestrowany znak handlowy i adres kontaktowy producenta/dostawcy, zgodnie z wymogami Artykułu 11(5):

BOSTIK B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w Artykule 12(2):

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, tak jak opisane w aneksie V:

System AVCP 1



7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Nie dotyczy

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wystawiona została Europejska Ocena Techniczna:


Niniejsza Deklaracja właściwości użytkowych została sporządzona zgodnie z wytycznymi określonymi w EAD 350454-00-1104 (uszczelnienia przejść)

ETA 21/0625 z dnia 16.06.2021 r., ETA 21/0558 z dnia 16.06.2021 r., ETA 21/0549 z dnia 16.06.2021 sporządzone przez ETA-Danmark A/S.

CoC 2531-CPR-CXO10234 z dnia 19.10.2021 r. sporządzona przez DBI Certification, jednostkę notyfikowaną nr 2531.

9. Deklarowane właściwości:

Typ wyrobu: Opaska	Przeznaczenie: Uszczelnienie przejść instalacyjnych	
Zasadnicza charakterystyka	Właściwości użytkowe	Standard testowania
Reakcja na ogień	Nie określano	EN 13501-1
Odporność na ogień	ETA 21/0625, 21/0558, 21/0549 Aneks A	EN 13501-2
Przepuszczalność powietrza (właściwość materiału)	Nie określano	EN 1026:2000
Przepuszczalność wody (właściwość materiału)	Nie określano	EAD 350454-00-1104 Załącznik C
Wydzielanie substancji niebezpiecznych	Jako dostawca deklarujemy, że podczas montażu i eksploatacji tego wyrobu nie dochodzi do uwalniania się niebezpiecznych substancji.	
Wytrzymałość mechaniczna i stabilność	Nie dotyczy	EOTA TR 001:2003
Odporność na uderzenia/ruch	Nie dotyczy	EOTA TR 001:2003
Izolacja dźwięków przenoszonych w powietrzu	Nie ma zastosowania (zob. ETA 21/0558 i 21/0549)	EN 10140-2
Izolacja dźwięków uderzeniowych	Nie dotyczy	EN 10140-3
Właściwości termiczne	Nie określano	EN 12664, EN12667 lub EN12939
Przepuszczalność pary wodnej	Nie określano	EN ISO 12572, EN 12086
Trwałość i użyteczność	X	ISO 8339:2005, ISO 9046:2004 i ISO 7389

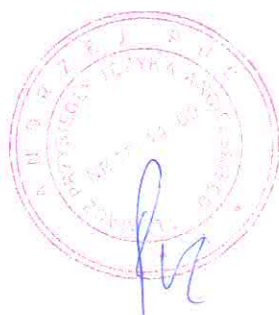



10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została sporządzona na wyłączną odpowiedzialność producenta/dostawcy określonego w punkcie 4.

Podpisał/a w imieniu producenta/dostawcy:

[podpis odręczny]

Vincent Imbos,
Dyrektor Zarządzający
Oosterhout, 12.2021 r.

Ja, Andrzej Puc, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/44/09, potwierdzam niniejszym zgodność powyższego tłumaczenia z przedstawionym mi dokumentem sporządzonym w języku angielskim.

Ruda Śląska, 16 grudnia 2021 r., Nr Repertorium 2210/2021

